


香美市 内水浸水想定区域図 (想定最大規模降雨 160mm/時間)

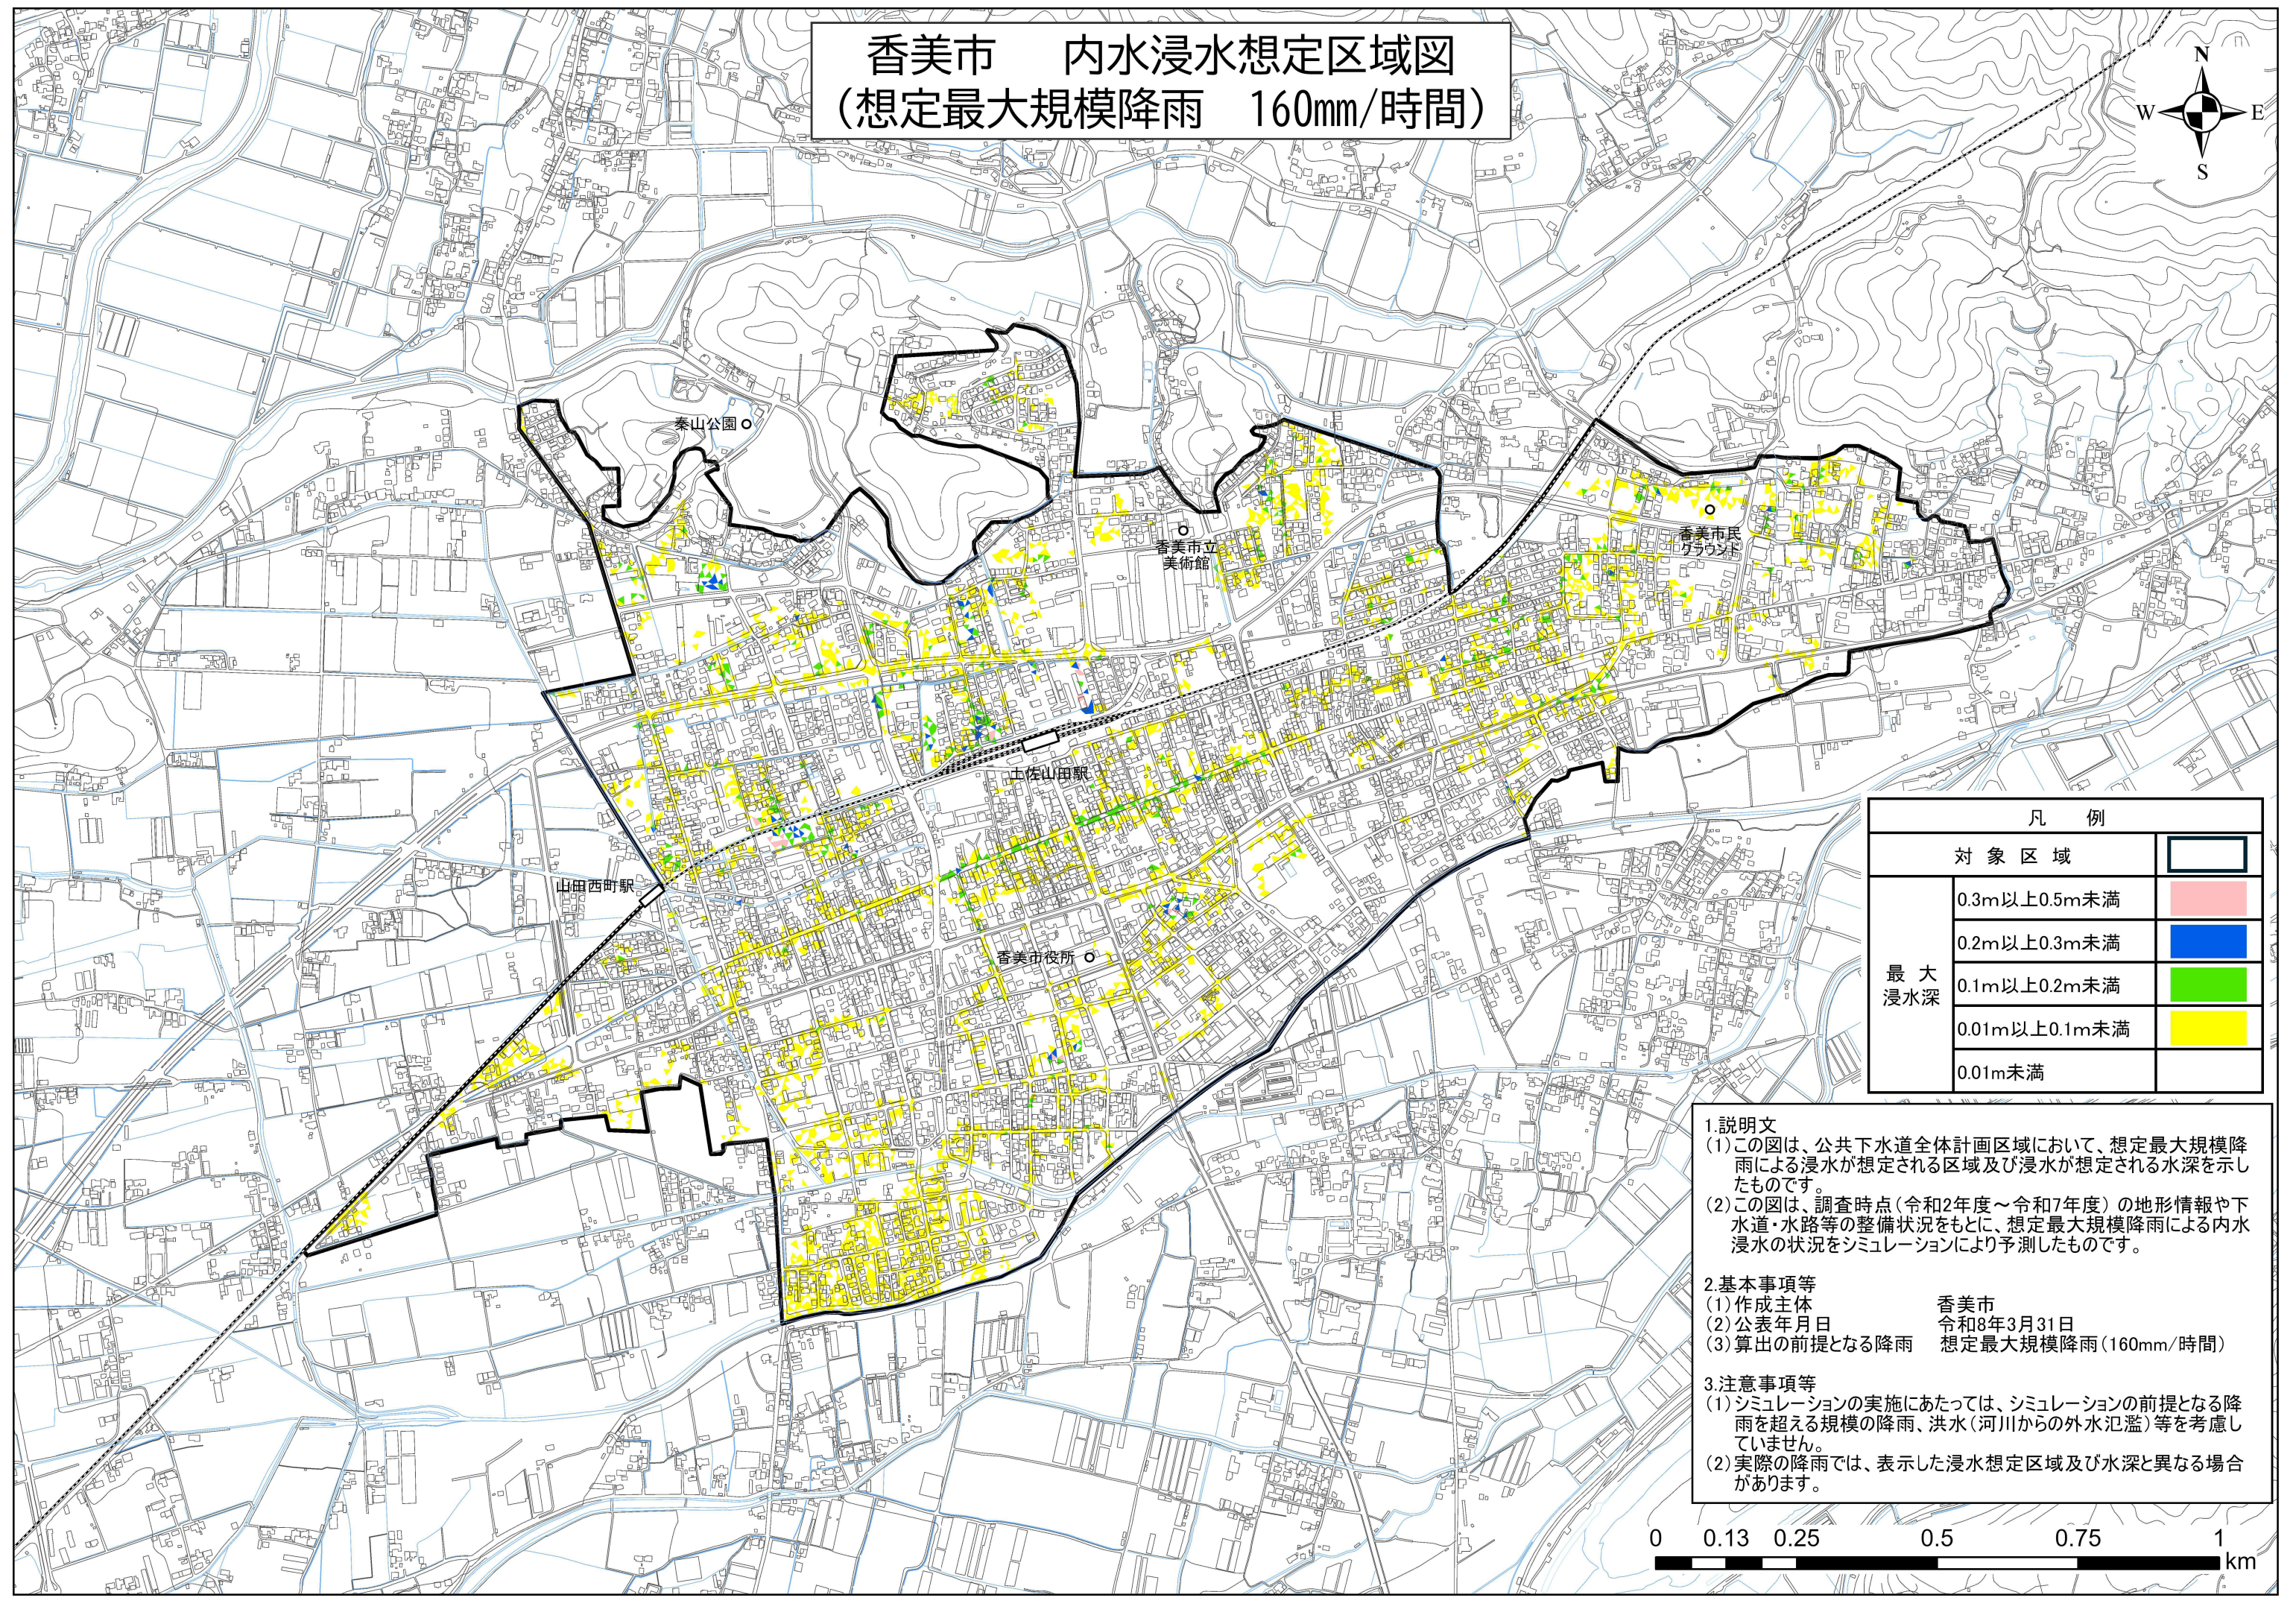

凡 例	
対象区域	
最大浸水深	0.3m以上0.5m未満
	0.2m以上0.3m未満
	0.1m以上0.2m未満
	0.01m以上0.1m未満
	0.01m未満

1. 説明文
 (1) この図は、公共下水道全体計画区域において、想定最大規模降雨による浸水が想定される区域及び浸水が想定される水深を示したものです。
 (2) この図は、調査時点(令和2年度～令和7年度)の地形情報や下水道・水路等の整備状況をもとに、想定最大規模降雨による内水浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

2. 基本事項等
 (1) 作成主体 香美市
 (2) 公表年月日 令和8年3月31日
 (3) 算出の前提となる降雨 想定最大規模降雨(160mm/時間)

3. 注意事項等
 (1) シミュレーションの実施にあたっては、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、洪水(河川からの外水氾濫)等を考慮していません。
 (2) 実際の降雨では、表示した浸水想定区域及び水深と異なる場合があります。

